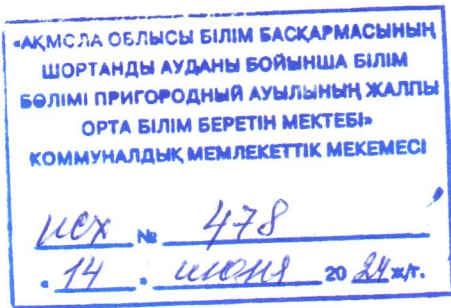


Начальнику ОЧС
Шортандинского района
Майору гражданской защиты
Е.Т. Аубакирову

Служебное письмо



Согласно предписанию №20 от 15.03.2024 год по КГУ «Общеобразовательная школа села Пригородное отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области» расположенного по адресу село Пригородное, ул. Школьная 3.

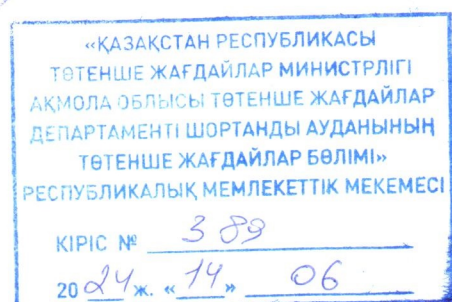
Устранены нарушения:

1. В спортивном зале установить объемные знаки пожарной безопасности «ВЫХОД» с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуаций. Основание п.35 «Правил пожарной безопасности»- **Исправлено**
2. В школе на путях эвакуации 1 и 2 этажах демонтировать горючие материалы, не соответствующие классу пожарной опасности (линолеум) или предоставить сертификат соответствия. Основание: п.п.3 п.36 «Правил пожарной безопасности»- **Предоставлен сертификат**
3. В кабинете 2 класса и сторожевой заменить поврежденные электроустановочные изделия (розетки). Основание: п.п.2 п.86 «Правил пожарной безопасности»- **Исправлено.**
4. В распределительной коробке подвального помещения соединения жил проводов произвести при помощи сварки, пайки, опрессовки или специальных зажимов. Основание: п.80 «Правил пожарной безопасности»- **Устранено.**
5. Предоставить проектную документацию на системы и установки пожарной автоматики, а также акт приемки в эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам. Основание : п.п.7 и п.п.3 п.70 «Правил пожарной безопасности»- **подана заявка в ГУ «Отдел образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области».**

И.о. директора школы :



Тамемов К.А.


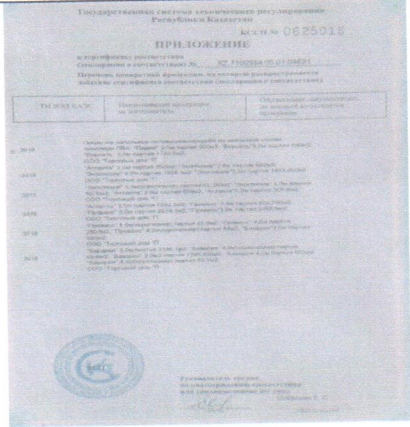


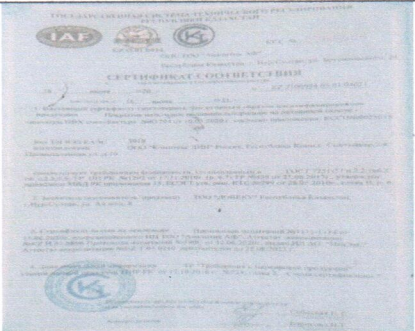
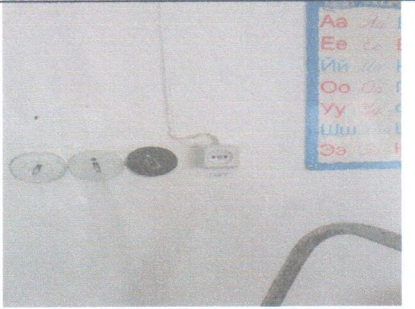
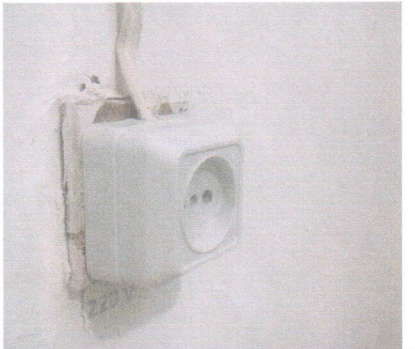

«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
ШОРТАНДЫ АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ
БӨЛІМІ ПРИГОРОДНЫЙ АУЫЛЫҢ ЖАЛПЫ
ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

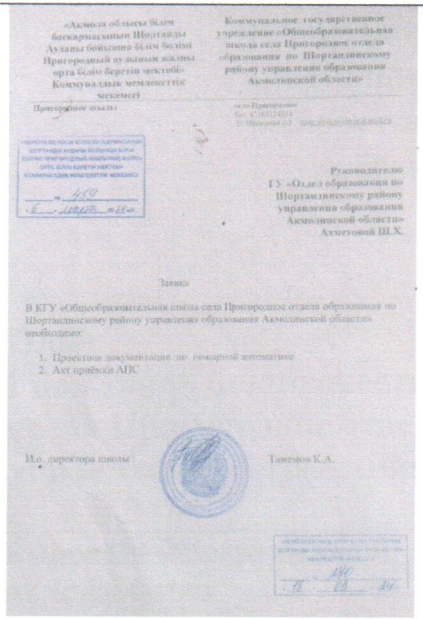
№ 479
14. селкен 2024 ж.г.

Начальнику ОЧС
Шортандинского района
майору гражданской защиты
Е.Т. Аубакирову

План
по устранению нарушений пожарной безопасности по КГУ
«Основная средняя школа села Пригородное отдела образования по
Шортандинскому району управления образования Акмолинской
области».

| №1 | Перечень выявленных нарушений (Пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения) | Оценка степени риска | Выявленные нарушения и их устранения | Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения |
|----|--|----------------------|--|---|
| 1 | П.62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности | Грубые |  | <p>1. В спортивном зале установить объемные световые знаки пожарной безопасности «ВЫХОД» с автономным питанием от электросети, используемые на путях эвакуации. Основание: п.35 «Правил пожарной пожарной безопасности», утвержденный Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022года №55;</p> <p>Устранено – 31.04.2024 г.</p> |
| 2 | П.66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности | Грубое |  | <p>2. В школе на путях эвакуации 1 и 2 этажей демонтировать горючие материалы. Не соответствующие классу пожарной опасности (линолеум) или предоставить сертификат соответствия. Основание: п.3, п.36 «Правил пожарной пожарной безопасности», утвержденный Министром</p> |

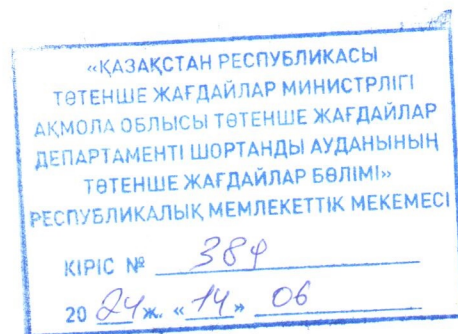
| | | | | |
|----|--|--------|---|---|
| | | |  | <p>по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022года №55;</p> <p>Сертификат имеется</p> |
| 3. | П.66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности | Грубое |   | <p>3.В кабинете 2 класса и сторожевой заменить поврежденные электроустановочные изделия (розетки).</p> <p>Основание: пп.2.п.86 «Правил пожарной пожарной безопасности», утвержденный Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022года №55;</p> <p>Устранено</p> |
| 4. | П.83.Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности | Грубое |  | <p>4. В распределительной коробке подвального помещения соединения жил проводов произвести при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.</p> <p>Основание: п.80 «Правил пожарной пожарной безопасности», утвержденный Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022года №55;</p> <p>Устранено</p> |

| | | | | |
|---|---|----------------|---|---|
| 5 | П.121.Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности | Незначительное |  | <p>Предоставить проектную документацию на системы и установки пожарной автоматики, по форме согласно приложению5 к настоящим Правилам . Основание: п.п.7 и п.п.3 п.70 «Правил пожарной пожарной безопасности», утвержденный Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022года №55;</p> <p>Не устранено</p> |
|---|---|----------------|---|---|

и.о. директора школы:



Тамемов К.А.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



KZ.O.01.0934

КСС № 0068950

ОПС ТОО "Аналитик АФ"

Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Брусиловского, 24

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

от " 16 " июня 2020 г.

№ KZ.7100934.05.01.04621

действителен до " 16 " июня 2021 г.

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция **Покрытие напольное поливинилхлоридное на нетканной основе - линолеум ПВХ счет-фактура №62794 от 10.03.2020 г. согласно приложения КССП№0625015**

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3918
изготовленная ООО "Комитеке ЛИН" Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, 2-я
Промышленная ул., д.10

соответствует требованиям безопасности, установленным в ГОСТ 7251-77 п.2.2 таб.2
пп.1,2,3,4,5, ТР ПП РК №1202 от 17.11.2010г. (р. 6,7) ТР №439 от 23.06.2017г., утвержден
приказом МВД РК приложение 15, ЕСЭГТ утв. реш. КТС №299 от 28.05.2010г., глава II, р. 6.

2. Заявитель (изготовитель, продавец) ТОО "ДОВЕКУ" Республика Казахстан,
г.Нур-Султан, ул. Ак жол, 8

3. Сертификат выдан на основании Протоколов испытаний №1111-1114 от
15.06.2020г. аккредитованного ИЦ ТОО "Аналитик АФ". Аттестат аккредитации
№KZ.И.01.0896 Протокола испытаний №590С от 12.06.2020г. выдан ИЛ АО "НацЭкС"
Аттестат аккредитации №KZ.T.01.0210 действителен до 22.08.2023 г.

4. Дополнительная информация ТР "Требования к маркировке продукции"
утвержденный приказом МИР РК от 15.10.2016 г. №724, глава 2. Схема сертификации 7



Руководитель органа по подтверждению соответствия
или уполномоченное им лицо

Эксперт-аудитор

инициалы, фамилия

Собеская Е. С.
инициалы, фамилия

Борисова И. Г.
инициалы, фамилия

Государственная система технического регулирования
Республики Казахстан

КССП № 0625015

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия
(декларации о соответствии) № KZ.7100934.05.01.04621

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия (декларации о соответствии)

| ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|-------------|--|--|
|-------------|--|--|

- 3918 Покрытие напольное поливинилхлоридное на нетканной основе -
линолеум ПВХ: "Парма" 2,0м партия 300м2; "Версаль" 3,0м партия 150м2;
"Версаль" 3,5м партия 1704,5м2;
ООО "Торговый дом "П
"Атланта" 3,0м партия 360м2; "Эксклюзив" 2,5м партия 982м2;
3918 "Эксклюзив" 3,0м партия 1928,4м2; "Эксклюзив" 3,5м партия 1493,450м2;
ООО "Торговый дом "П
"Эксклюзив" 3,5м(короткомер) партия 63,350м2; "Эксклюзив" 4,0м партия
3918 1676м2; "Атланта" 2,5м партия 525м2; "Атланта" 4,0м партия 506,8м2;
ООО "Торговый дом "П
"Атланта" 3,5м партия 1502,2м2; "Прованс" 2,5м партия 500,750м2;
3918 "Прованс" 3,0м партия 2018,1м2; "Прованс" 3,5м партия 3452,6м2;
ООО "Торговый дом "П
"Прованс" 3,5м(короткомер) партия 45,5м2; "Прованс" 4,0м партия
3918 2904м2; "Прованс" 4,0м(короткомер) партия 84м2; "Бавария" 3,5м партия
500м2;
ООО "Торговый дом "П
"Бавария" 3,0м партия 3146,1м2; "Бавария" 4,0м(короткомер) партия
3918 69,6м2; "Бавария" 3,5м2 партия 1395,450м2; "Бавария" 4,0м партия 500м2;
"Бавария" 4,0м(короткомер) партия 59,2м2;
ООО "Торговый дом "П



Руководитель органа
по подтверждению соответствия
или уполномоченное им лицо

Е. С. Собеская
подпись

Собеская Е. С.

инициалы фамилия